

FUSION 220

220x120 h.66,5


Dati tecnici Technical features

| | |
|--|---------------|
| Max contenuto d'acqua Max water capacity | 520 l. |
| Jets idromassaggio Whirlpool jets | 12 |
| Dati dimensionali Dimensional features | |
| Volume d'imballo Packaging volume | 2.4 m³ |
| Peso a vuoto Dry weight | 150 kg |
| Peso con acqua Wet weight | 670 kg |


Caratteristiche elettriche Electrical features

| | |
|--|------------------|
| Voltaggio Voltage | 230 |
| Amperaggio Amperage | 16 |
| Tensione Tension | 50 Hz |
| Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL motor power | 1.8 Hp |
| Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power | 1.35 Kw |
| Potenza motore RICIRCOLO RECIRCULATION motor power | 1.1 Hp |
| Potenza assorbita RICIRCOLO RECIRCULATION absorbed power | 0.81 Kw |
| Regolatore temperatura Temperature controller | 1300 watt |


Disegno tecnico / Technical drawing

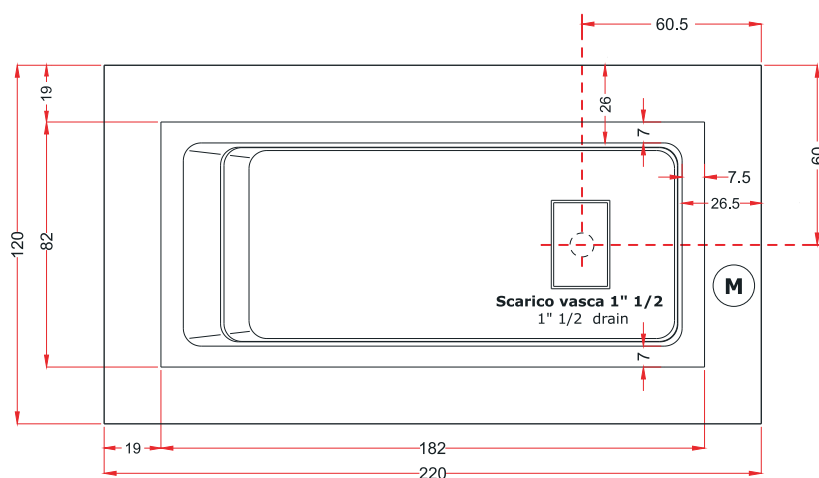

Motore Idromassaggio (M) Whirlpool Engine

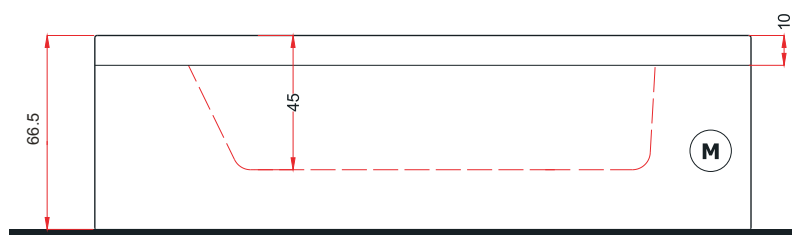

Installazioni disponibili / Installations allowed

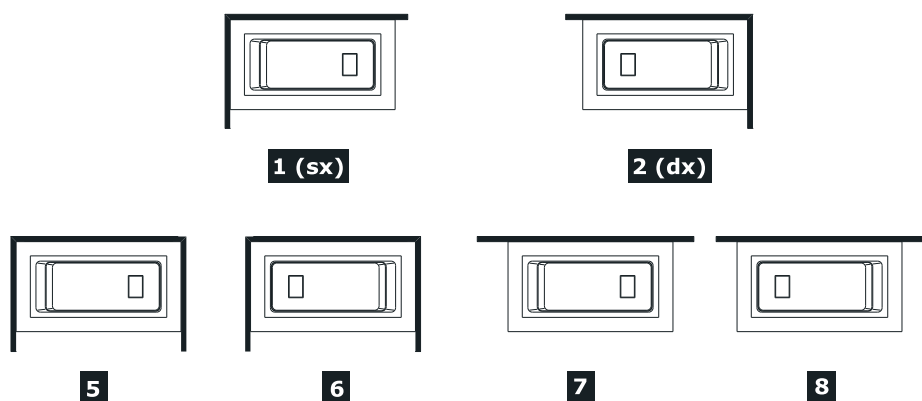


FUSION 220


220x120 h.66,5

Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

1 5 7 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

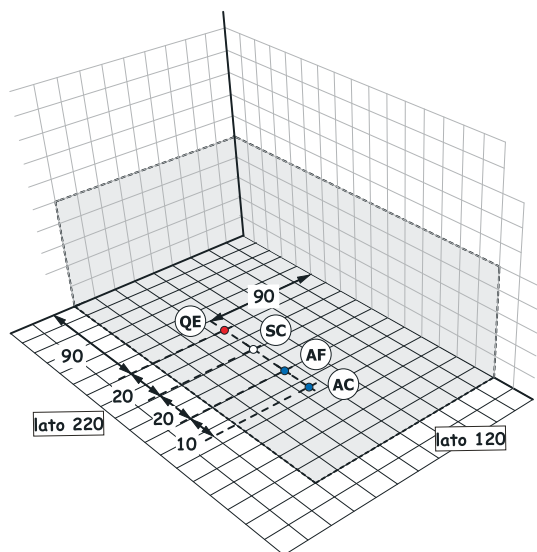

INSTALLAZIONE DESTRA 2 6 8 RIGHT INSTALLATION

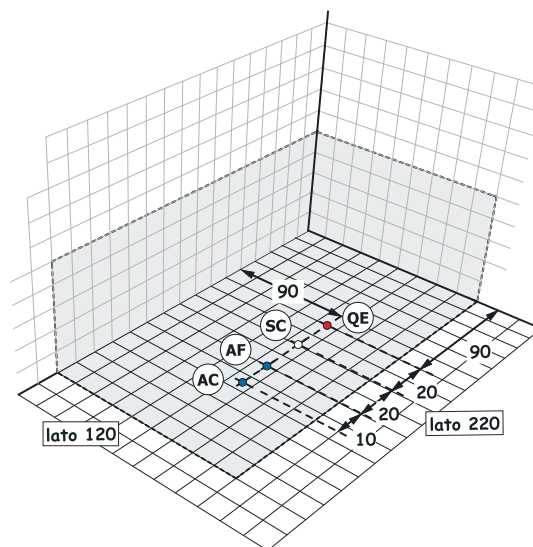

Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria **AC** Hot water connection should the bathtub be fitted with taps

Allaccio acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria **AF** Cold water connection should the bathtub be fitted with taps

Scarico a terra consigliato **SC** Recommended grounded drain


Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 2 circa **QE** Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate length 2 m
Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario.



**A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro.
L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti**

INSTALLAZIONE INCASSO BUILT IN INSTALLATION

Perimetro ispezionabile
Perimeter for inspection

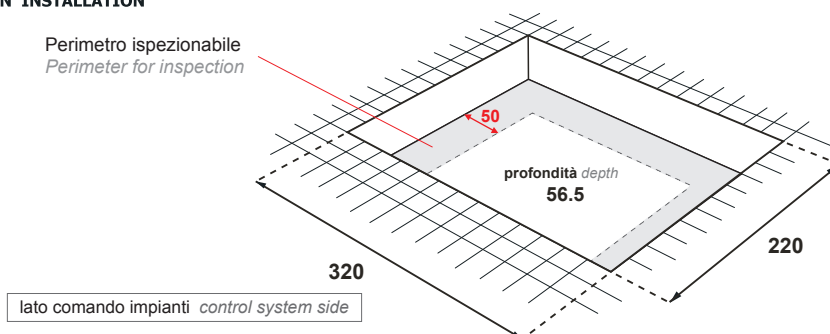


In caso di installazione ad incasso è necessario garantire una corretta aerazione con due griglie min. Ø15cm.

For built in installation, it must be provided a good ventilation with two grilles min. Ø15cm.


Sistemi di avviamento / Starting system

1 5 7 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

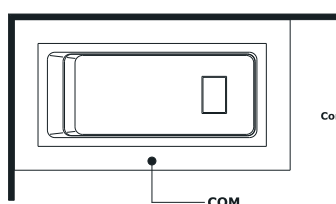

Comando impianti **COM** Control systems

INSTALLAZIONE DESTRA 2 6 8 RIGHT INSTALLATION

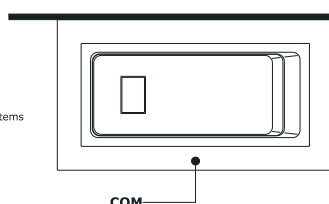

La ditta produttrice si riserva di apportare le modifiche tecniche opportune al prodotto senza obbligo di preavviso o di sostituzione
The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement

2017 rev.04